



**VOLLEY**  
A N T W E R P E N

# Homologatie reglement

Versie 2023

## **VOORWOORD.**

### **HOOFDSTUK 1. PROCEDURE BETREFFENDE HOMOLOGATIE IN PROVINCIALE EN GEWESTELIJKE REEKSEN.**

- 1.1 DOEL.
- 1.2 WIE GEEFT VOOR AANVANG VAN HET SEIZOEN DE ZAAL OP WAAR DE WEDSTRIJDEN ZULLEN GESPEELD WORDEN?
- 1.3 HOE MOET EEN HOMOLOGATIEAANVRAAG GEBEUREN?
- 1.4 UITWIJKEN NAAR EEN ANDERE ZAAL
- 1.5 ONDERBREKEN VAN EEN WEDSTRIJD EN HERNEMEN OP EEN ANDER TERREIN
- 1.6 SANCTIES ALS ER GESPEELD WERD OP EEN NIET-GEHOMOLOGEERD TERREIN
- 1.7 GELDIGHEIDSDUUR HOMOLOGATIEBEWIJS
- 1.8. NALEVEN VAN DE HOMOLOGATIEVOORSCHRIFTEN.
- 1.9. DRANKGELEGENHEDEN IN DE ZAAL OF AANGRENZENDE LOKALEN
- 1.10. ADMINISTRATIEVE RUIMTE.

### **HOOFDSTUK 2: GELDENDE HOMOLOGATIETEGELINGEN, AFWIJKEND VAN DE INTERNATIONALE VOLLEYBALSPELREGELS**

- 2.0 MINIMUM VEREISTE CODE PER AFDELING EN REEKS
- 2.0.1 AFMETINGEN
- 2.1 VRIJE ZONE (CODE 1)
- 2.2. HOOGTE (CODE 2)
- 2.3. VERLICHTING (CODE 3)
- 2.3.1. METEN VAN DE JUISTE VERLICHTING
- 2.4. VLOERBEDEKKING VAN HET SPEELOPPERVLAK (CODE 4)
- 2.4.1. BETREDEN VAN HET SPEELOPPERVLAK
- 2.4.2. RECLAME OP EN ROND HET SPEELVELD
- 2.5. LIJNEN EN KLEUR VAN DE LIJNEN. (CODE5)
- 2.5.1. DE OPSLAGZONE.
- 2.6. PALEN. (CODE 6)
- 2.6.1. HET NET
- 2.6.2. DE ZIJBANDEN.
- 2.6.3. DE ANTENNES.
- 2.7. HET SCHEIDSRECHTERSPLATFORM. (CODE 7)
- 2.8. KLEEDKAMER SPELERS. (CODE 8)
- 2.9. KLEEDKAMERS SCHEIDSRECHTERS. (CODE 9)
- 2.10. E.H.B.O. -VERBANDKOFFER. (CODE 10)
- 2.11. DE TEMPERATUUR. (CODE 11)
- 2.12. DE OPWARMINGSRUIMTE (CODE 12)
- 2.13. BIJKOMENDE ONDERRICHTINGEN
- 2.13.1. VLAGGEN VOOR DE LIJNRECHTERS.
- 2.13.2. RECLAMEBORDEN.
- 2.13.3. DE WEDSTRIJDBALLEN.
- 2.13.4 HET SCOREBORD.
- 2.13.5. DE NUMMERPLAATJES. (VOOR SPELERSWISSELS)
- 2.14. BOETEN BETREFFENDE HOMOLOGATIE EN MATERIALEN.
- 2.15. WEDSTRIJDTAFEL VOOR OFFICIALS

## **BIJLAGEN**

- BIJLAGE 1: VERSCHILLENDE ZAALTYPES
- BIJLAGE 2A: LEGENDE VAN DE CODES AANGEPAST
- BIJLAGE 2B: VEREISTE CODES
- BIJLAGE 3: VOORBEELD INHOUD EHBO KOFFER
- BIJLAGE 4: PROCEDURE TOEGANKELIJKHEID CAFETARIA – SPORHAL

## **VOORWOORD.**

De homologatiecommissie heeft eraan gehouden de provinciale procedures en reglementen betreffende homologatie te bundelen in dit vademecum, waarin bond- en clubbesturen, scheidsrechters en geïnteresseerden de nodige informatie en eventuele afwijkingen van de internationale spelregels kunnen vinden.

De homologatieverantwoordelijke zal trachten deze procedure voortdurend aan te passen aan de evolutie van de volleybalsport in Vlaanderen.

Deze procedure werd opgesteld in samenwerking met Volley Vlaanderen en wordt van toepassing bij aanvang seizoen 2023 -2024.

Verantwoordelijke Homologatie

Luc Van Rentergem

# **HOOFDSTUK 1. PROCEDURE BETREFFENDE HOMOLOGATIE IN PROVINCIALE EN GEWESTELIJKE REEKSEN.**

## **1.1 DOEL.**

Het doel van dit vademecum is de clubs uit de provinciale reeksen op de hoogte te brengen van het reglement over de homologatie van de terreinen.

Bij inschrijving en deelname aan de provinciale competities en bekerwedstrijden onderschrijft de club automatisch de bepalingen, die vervat zijn in het reglement.

De clubs worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen.

Om officiële wedstrijden te mogen spelen, moet het terrein waarop zal gespeeld worden gehomologeerd zijn overeenkomstig het niveau waarop gespeeld wordt.

## **1.2 WIE GEEFT VOOR AANVANG VAN HET SEIZOEN DE ZAAL OP WAAR DE WEDSTRIJDEN ZULLEN GESPEELD WORDEN?**

De voorzitter en/of clubsecretaris is verantwoordelijk voor de inschrijving. Zij melden bij inschrijving de naam van hun ploeg en de naam en adres van de zaal waar zal gespeeld worden.

Deze informatie geldt zowel voor competitie als voor beker voor het volgende kampioenschap.

## **1.3 HOE MOET EEN HOMOLOGATIEAANVRAAG GEBEUREN?**

Op de website van de provincie vind je onder de hoofding "Homologatie" de richtlijnen voor het aanvragen van een nieuwe homologatie of het wijzigen van een bestaande homologatie.

De homologatieverantwoordelijke controleert aan de hand van de gegevens of de zaal en de terreinen voldoen aan de normen van het provinciale homologatiereglement.

Voldoet de zaal of een bepaald terrein niet aan deze homologatienormen, dan zal de homologatieverantwoordelijke de secretaris van de betrokken club onmiddellijk schriftelijk, met duidelijk omschreven redenen, hiervan op de hoogte brengen.

Indien de zaal bij de homologatieverantwoordelijke niet gekend is, zal hij de zaal nazien. Er zal dan zo snel mogelijk een homologatieattest voor deze zaal opgemaakt worden.

## **1.4 UITWIJKEN NAAR EEN ANDERE ZAAL**

Indien een ploeg om gegronde redenen genoodzaakt is om voor een wedstrijd uit te wijken naar een andere zaal, is men verplicht om de competitieleiding hiervan op de hoogte te brengen.

De competitieleiding zal aan de homologatieverantwoordelijke vragen of de opgegeven zaal en het terrein voldoen aan de normen voorzien voor deze reeks.

De homologatieverantwoordelijke zal dan de procedure toepassen zoals beschreven in 1.3.

## **1.5 ONDERBREKEN VAN EEN WEDSTRIJD EN HERNEMEN OP EEN ANDER TERREIN**

Indien onvoorziene omstandigheden een wedstrijd onderbreken en het spel op een ander terrein wordt hernomen (Ref. Intern. Spelregels), dan moet dit vervangterrein eveneens gehomologeerd zijn en voldoen aan de normen bepaald voor die reeks waarin de wedstrijd is ondergebracht.

## **1.6 SANCTIES ALS ER GESPEELD WERD OP EEN NIET-GEHOMOLOGEERD TERREIN**

Indien een wedstrijd gespeeld wordt op een niet gehomologeerd terrein of op een terrein waarvan de toegekende code lager is dan de reeks waarin wordt gespeeld, zal dit aanleiding geven tot een boete of een sanctie. Het competitiereglement en/of de boetelijst bepaalt deze boete of sanctie.

## **1.7 GELDIGHEIDSDUUR HOMOLOGATIEBEWIJS**

Alleen homologatiebewijzen afgeleverd door de provinciale homologatieverantwoordelijke zijn geldig. De geldigheidsduur is aangegeven op het homologatiebewijs.

Homologatiebewijzen geldig voor de Nationale competitie zijn niet geldig voor de Provinciale competitie.

Deze homologatiebewijzen zijn wel geldig als de nationaal spelende ploegen deelnemen aan wedstrijden van de Provinciale Bekercompetities.

Een nieuwe aanvraag tot homologatie dient te gebeuren bij elke wijziging aan de zaal welke van invloed is op één van de codes van de homologatie. (bv: nieuwe vloer met dezelfde belijning).

De verantwoordelijkheid voor het in orde brengen van de homologatie ligt bij de club.

Alle provinciaal spelende ploeg en dienen over een provinciaal homologatiebewijs te beschikken, dat vóór elke wedstrijd aan de scheidsrechter moet voorgelegd worden.

Het homologatiebewijs zal gepubliceerd worden op de website voor aanvang van het seizoen. Het document op de site zal vanaf dan het enige officiële document zijn dat ter beschikking gesteld wordt aan de club.

De club controleert de inhoud en de juistheid van het homologatiebewijs. Eventuele fouten of onjuistheden in het homologatiebewijs dienen schriftelijk gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en zullen onmiddellijk nagezien worden. Zonder schriftelijke reactie van de club binnen de 15 dagen na publicatie, gaat de club automatisch akkoord met de inhoud van het homologatiebewijs.

Het document wordt enkel vrijgegeven wanneer er door de club voldaan is aan alle voorwaarden.

### **1.8. NALEVEN VAN DE HOMOLOGATIEVOORSCHRIFTEN.**

Op het homologatiebewijs kunnen voorwaarden vermeld zijn die moeten gerespecteerd worden tijdens de wedstrijden. De scheidsrechters zullen erop toezien dat met deze voorwaarden rekening gehouden wordt. Als er geen gevolg gegeven wordt aan de opmerkingen van de scheidsrechter, zal dit op het wedstrijdblad genoteerd worden. De competitieleider kan dan de voorziene boete toepassen.

Er kunnen aanbevelingen vermeld zijn waaraan ten gepaste tijde gevolg moet gegeven worden. De scheidsrechters zullen gevraagd worden na te gaan of er aan deze aanbevelingen al een gevolg gegeven is.

### **1.9. DRANKGELEGENHEDEN IN DE ZAAL OF AANGRENZENDE LOKALEN**

Tijdens de wedstrijden is het verboden drank te verkopen in de zaal en mogen geen alcoholische dranken en dranken in glas meegenomen worden in de sportzaal.

In de competitieruimte is enkel drank voor de spelers toegelaten.

Indien er een rechtstreekse toegang tussen de cafetaria en de sportzaal is, moeten er speciale voorzorgen genomen worden zodat de supporters van deze regel op de hoogte gebracht worden.

Clubs die hun wedstrijden spelen in een sporthal waar deze situatie zich voordoet, dienen dit te melden aan de homologatieverantwoordelijke. Er zal overgegaan worden tot een nazicht zodat duidelijk kan omschreven worden welke speciale voorzorgen moeten genomen worden.

Een bijlage kan voorzien worden aan het homologatiebewijs.

### **1.10. ADMINISTRATIEVE RUIMTE.**

Er dient een ruimte beschikbaar gesteld voor de administratieve taken van de scheidsrechter. Indien deze ruimte zich in de sportzaal bevindt, moet deze degelijk afgeschermd zijn van het speelveld.

Deze administratieve ruimte moet voldoende groot zijn rekening houdend met het aantal wedstrijden dat gelijktijdig aanvangt, zodat de scheidsrechters hun taken naar behoren kunnen uitvoeren.

De clubs dienen de plaats van de administratieve ruimte mee te delen aan de verantwoordelijke zodat dit kan vermeld worden op het homologatiebewijs.

## HOOFDSTUK 2: GELDENDE HOMOLOGATIETEGLEMENTEN, AFWIJKEND VAN DE INTERNATIONALE VOLLEYBALSPELREGELS

### 2.0 MINIMUM VEREISTE CODE PER AFDELING EN REEKS

Om officiële wedstrijden te mogen spelen moet het terrein waarop zal gespeeld worden, gehomologeerd zijn en voldoen aan de in onderstaande tabel vermelde codes die eventueel kunnen afwijken van de internationale spelregels.

Reeks										Codes											
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										VRIJE ZONE	HOOGTE ZAAL	VERLICHTING	SPEELVLOER	LIJNEN & KLEUR	PALEN	SCHEIDSRECHTERSPLATFORM	KLEEDKAMERS SPELERS	KLEEDKAMER SR	EHBO	VERWARMING	OPWARMINGZONE
Promo 1 H + D - Promo 2 H										E	C	E	B	C	B	B	B	B	C	A	C
Promo 2 D - Promo 3 H + D - Gewestelijke Reeksen Jeugd U19 + U17 + U15										F	D	E	B	D	B	B	B	B	C	A	C

#### 2.0.1 AFMETINGEN


De speelruimte omvat het speelveld en de vrije zone (Ref. Intern. Spelregels).

De speelruimte is een rechthoek van 18m x 9m, omringd door een vrije zone waarvan de afmetingen variëren volgens de reeksen. De speelruimte is vrij van alle hindernissen.

De vrije hoogte wordt gemeten vanaf de vloer en varieert volgens de reeksen (Ref. Intern. Spelregels).

Bij jeugdwedstrijden welke gespeeld worden op terreinen anders dan 18m x 9m dient de afmeting geverifieerd door de scheidsrechter voor de aanvang van de wedstrijd volgens de gegevens vermeld in het ontmoetingsreglement.

Er wordt aanbevolen één zijlijn van het 9x18m veld te respecteren en dit langs de zijde van de scheidsrechtersstoel, zodanig dat de scheidsrechter een optimaal zicht heeft op het terrein.

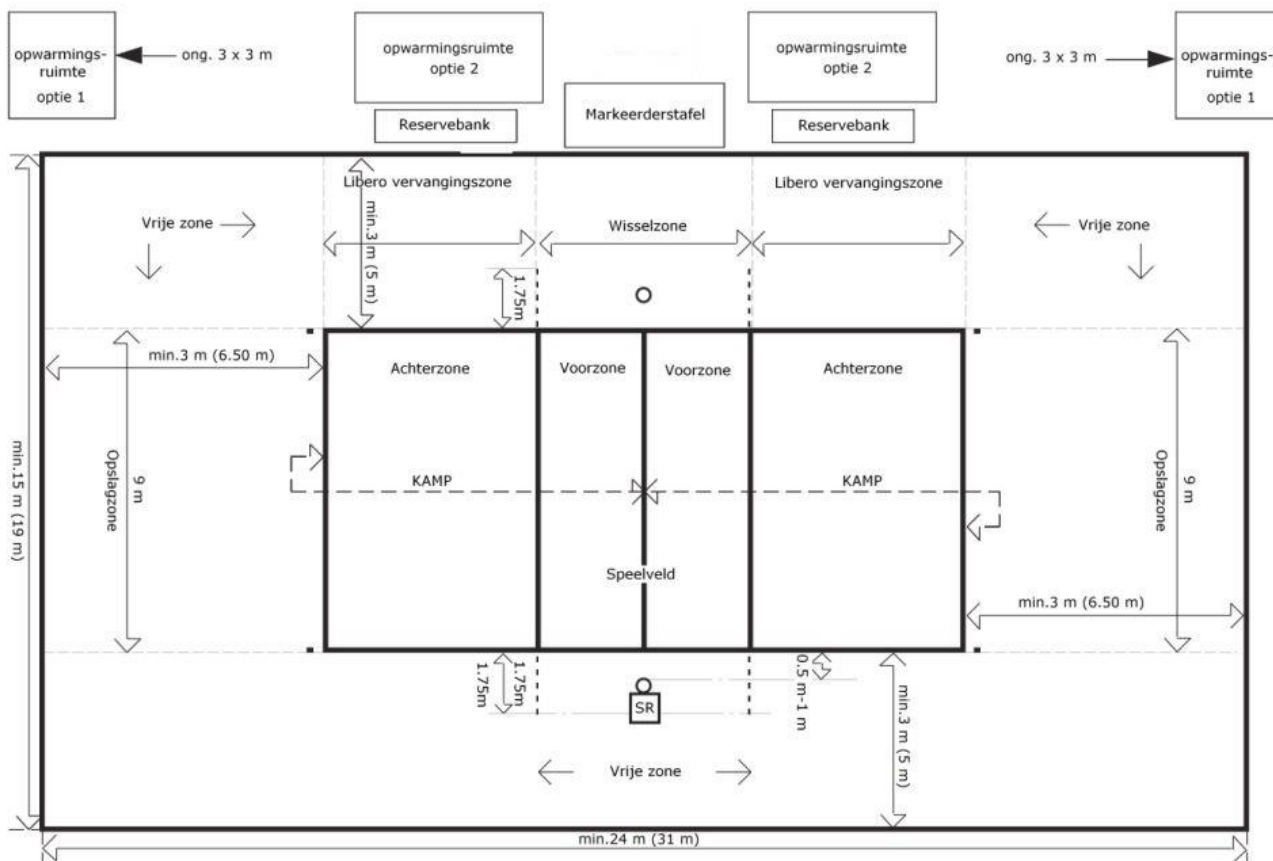

## 2.1 VRIJE ZONE (Code 1)

### NORM OMSCHRIJVING

- Code A: 5 m naast zijlijn en 6,5 m achter de achterlijn
- Code B: min. 3 m naast zijlijn en 5 m achter de achterlijn
- Code C: min. 3 m naast zijlijn en achter de achterlijn
- Code D: min. 2 m naast zijlijn en achter de achterlijn
- Code E: min. 1,5 m naast zijlijn en achter de achterlijn
- Code F: min. 1 m naast zijlijn en achter de achterlijn

**Opmerking:** In de vrije zone wordt met uitzondering van het scheidsrechter platform geen enkele hindernis zoals de markeerderstafel, spelersbanken voor coaches en wisselers, scorebord, ..... enz. toegelaten.

Bij het gelijktijdig gebruik van meerdere velden in dezelfde zaal kan er een aanvulling op het homologatiebewijs vermeld worden waarin de mogelijkheden van de zaal omschreven zijn. Aangezien hier meerdere variaties mogelijk zijn, wordt het homologatiebewijs opgesteld in samenspraak met de club. Een herschikking is altijd mogelijk in samenspraak met de homologatieverantwoordelijke. De aangepaste codes worden vermeld op het homologatiebewijs en moeten gerespecteerd worden.

Indien de afstand tussen de verschillende speelruimtes (speelveld + vrije zone) minder dan 9 m bedraagt, dient er een scheidingswand (mobiel of vast) voorzien te worden van min 1,8 m hoog over de volledige lengte van het speelveld.

Indien er gelijktijdig in langse en dwarse richting gespeeld wordt, is het aanbevolen een afscheiding over de volledige hoogte van de zaal tussen beide zones te voorzien.

## 2.2. HOOGTE (Code 2)

### NORM OMSCHRIJVING

Code A: min. 9 m

Code B: min. 7 m

Code C: min. 6,5 m

Code D: min. 6 m

Het laagste punt tussen het plafond en de speelvloer (veld + vrije zone) bepaalt de waarde van de code.

## 2.3. VERLICHTING (Code 3)

### NORM OMSCHRIJVING

Code A: min. 1000 lux

Code B: min. 750 lux

Code C: min. 500 lux

Code D: min. 400 lux

Code E: min. 300 lux

Code F: min. 250 lux

De gevraagde verlichting moet bereikt worden door verspreide en niet verblindende lichtbronnen, boven het speelterrein en de vrije zone.

De homologatiecommissie wil alle clubs niettemin aanbevelen een waarde van 400 Lux na te streven.

### 2.3.1. METEN VAN DE JUISTE VERLICHTING


De juiste methode om de verlichting te meten boven het speelveld en de vrije zone is deze waarbij gebruik wordt gemaakt van een lichtmeter.

De lichtsterkte wordt gemeten op de vier hoeken en in het midden van het volleybalveld op 1m boven de vloer.

Het gemiddelde van deze metingen geeft de juiste lichtsterkte.

De verlichting dient evenredig verdeeld te zijn over de verschillende meetpunten. Het verschil tussen de hoogste en de laagste meting mag niet meer dan 20% van de hoogste meting bedragen.

Tijdstip van meting: de lichtmeting zal gebeuren in dezelfde omstandigheden als die waarin de wedstrijd zal gespeeld worden.

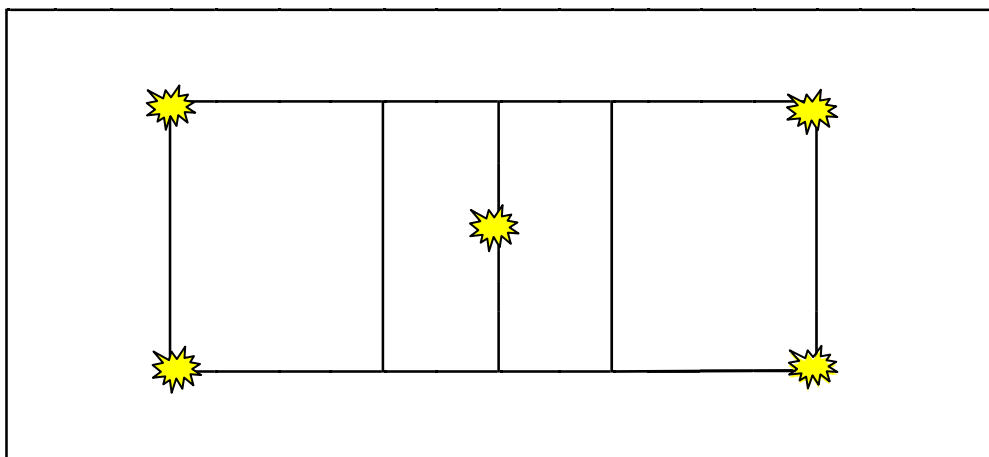

## 2.4. VLOERBEDEKKING VAN HET SPELOPPERVLAK (Code 4)

Het speelloppervlak mag geen enkel gevaar voor kwetsuur bij de spelers opleveren. Het is verboden te spelen op een ruw of glad oppervlak. Vloeren op basis van cement zijn niet meer toegelaten.



Voor wedstrijden in zaal moet het speelterrein van een heldere kleur zijn. (Ref. Intern. Spelregels)

## NORM OMSCHRIJVING

Code A: Harde ondergrond **met** schokabsorberende vloerconstructie

Code B: Harde ondergrond met bekleding **zonder** schokabsorberend vermogen

### 2.4.1. BETREDEN VAN HET SPEELOPPERVLAK

Het betreden van sportvloeren met schoeisel dat strepen nalaat is in de meeste sporthallen verboden. Men dient steeds rekening te houden met plaatselijke bepalingen.

In het competitiereglement zijn hierover eveneens bepalingen opgenomen.

### 2.4.2. RECLAME OP EN ROND HET SPEELVELD

Op het speelveld kan reclame worden aangebracht volgens, conform met onderstaande regelgeving:


- De reclame mag in geen geval de veiligheid van de spelers in het gedrang brengen.
- De reclame moet min 25 cm van de lijnen verwijderd blijven.
- Als enige uitzondering kan in het midden van het speelveld een reclame aangebracht worden op voorwaarde dat:
  - o de middenlijn aangebracht wordt boven op de reclame
  - o de kleur van de middenlijn contrasteert met de kleuren van de reclame
- De oppervlakte van de reclame mag nooit meer dan 50% van elke speelhelft innemen.

Boarding met reclame dient geplaatst buiten de vrije zone.

Er dient bovendien op gelet dat deze boarding in geen geval de veiligheid van de spelers in het gedrang kan brengen.

### 2.5. LIJNEN EN KLEUR VAN DE LIJNEN. (Code5)

De breedte van de lijnen is 5 cm. De lijnen moeten van een heldere kleur zijn en verschillend van deze van de vloeren van de andere lijnen. (Ref. Intern. Spelregels)

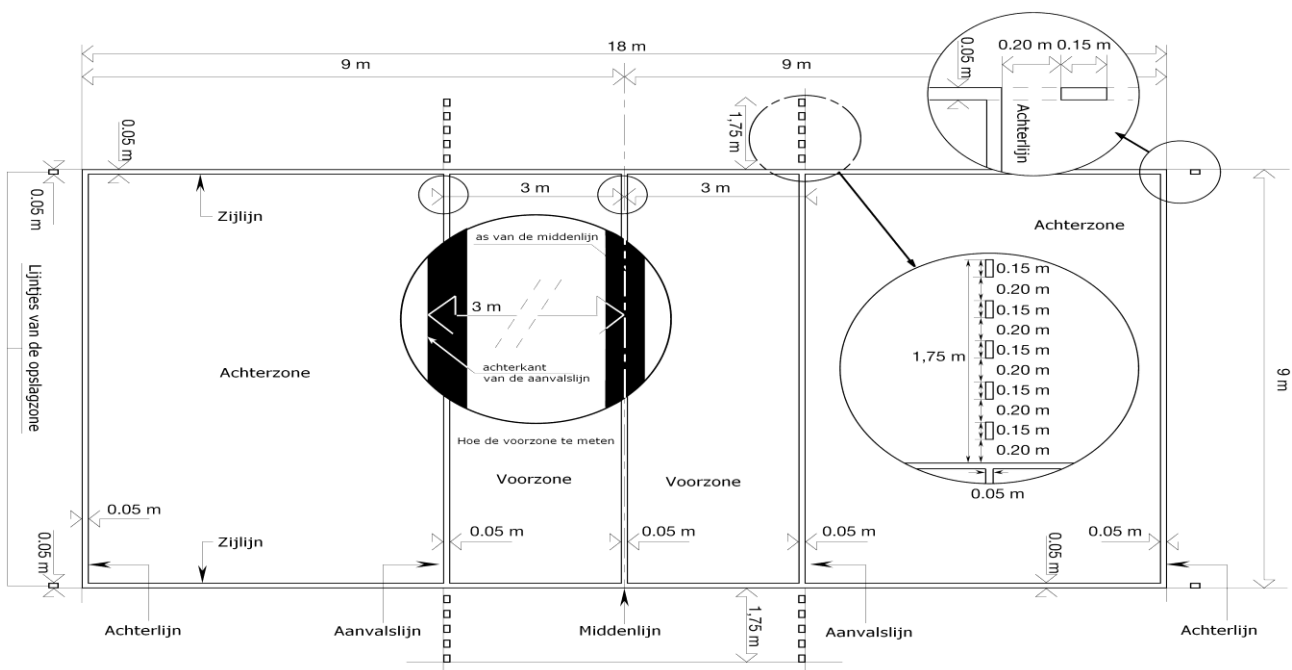

## NORM OMSCHRIJVING

- Code A: Speelveld binnen de lijnen is van een andere kleur dan de vrije zone buiten de lijnen.  
vb: speelveld = lichtbruin; vrije zone = groen; afbakeningslijnen = wit  
Geen enkele andere lijn aanwezig in de speelruimte.
- Code B: Speelveld binnen de lijnen is van een andere kleur dan de vrije zone buiten de lijnen.  
Meerdere afbakeningslijnen, van verschillende sporten, in diverse kleuren aanwezig.
- Code C: Speelruimte met afbakeningslijnen, van verschillende sporten, in diverse kleuren, elkaar kruisend.
- Code D: Speelruimte met afbakeningslijnen van verschillende sporten die samenvallen.  
De afbakeningslijnen zijn in blokjes van verschillende kleur onderverdeeld.

De voorzone en de achterzone van het speelveld mogen verschillen van kleur

### Opmerking:

De homologatiecommissie is er zich van bewust, dat de keuze van de kleur van de lijnen vaak gebeurt door instanties die niet op de hoogte zijn van de geldende normen van Volley Vlaanderen en de provincies.

Daarom raden wij de clubs aan, de nodige stappen te ondernemen om de verantwoordelijke personen of diensten ervan te overtuigen bij het opnieuw schilderen van de lijnen, heldere kleuren te kiezen, zodat het kleurverschil tussen de vloer en de lijnen duidelijk zichtbaar is.

U helpt daarmee zowel de scheidsrechters, de spelers als het publiek en u helpt zo de mogelijkheid tot discussies te beperken.

De afbakeningslijnen en de aanvalslijnen moeten geschilderd zijn in dezelfde kleur.

De middellijn mag van een andere kleur zijn, indien ze samenvalt met het speelveld van een andere sport of om voldoende contrast te hebben met de kleur van aangebrachte reclame.

### 2.5.1. DE OPSLAGZONE.

De 9 m. brede opslagzone is gelegen achter de achterlijn (deze achterlijn evenwel uitgesloten).

Ze wordt aan de zijkant begrensd door twee lijnen van 15 cm getrokken op 20 cm van en loodrecht op de achterlijn, in de verlenging van elke zijlijn. Beide lijnen zijn begrepen in de breedte van de zone.

In de diepte strekt de opslagzone zich uit tot aan het einde van de vrije zone. (Ref. Intern. Spelregels)

Opmerking: "tot aan het einde van de vrije zone " moet als volgt geïnterpreteerd worden: de twee opslaglijntjes van 15 cm lengte lopen, vanaf de achterlijn, denkbeeldig door tot aan de grens van de speelruimte.

Het is bovendien verboden de opslagzone in de diepte kunstmatig te verkleinen tot minder dan 5 m.

U moet er wel rekening mee houden dat de diepte van de opslagzones aan beide zijden van het terrein even groot moet zijn.

### 2.6. PALEN. (Code 6)

De palen moeten op een afstand van 0,5 m tot 1 m van elke zijlijn geplaatst worden. (Ref. Intern. Spelregels)

De palen die het net dragen moeten afgerond en glad zijn, een hoogte hebben van 2,55 m en bij voorkeur regelbaar zijn. (Ref. Intern. Spelregels)

Vasthechten van de palen met spankabels is verboden. (Ref. Intern. Spelregels)

De palen moeten tot minimum 2 m hoogte bekleed worden met een rubberen of gelijkwaardige bekleding, ten einde kwetsuren van de spelers te voorkomen. Deze bekleding moet voldoende groot zijn in omtrek, zodat alle uitstekende delen van de paal ook bekleed zijn

## NORM OMSCHRIJVING

- Code A: Palen in hoogte regelbaar (telescopisch) met vaste bevestigingspunten aan de top van het bewegend gedeelte.
- Code B: Palen met een vaste lengte met verplaatsbare bevestigingspunten.  
De hoogte van de palen is 2,55 m boven de speelvloer.

### **2.6.1. HET NET**

Het net is vervaardigd uit vierkante zwarte mazen met een zijde van 10 cm. Het is 1 m breed (+/- 3 cm) en 9,5 m tot 10 m lang (Int. Spelregels 2.2.)

De hoogte wordt gemeten in het midden van het speelterrein, door middel van een meetstok. De hoogte aan de zijbanden mag maximum 2 cm hoger zijn dan in het midden.

De meetstok moet over de ganse lengte onderverdeeld zijn in cm oplopend van 0 cm tot minimum 250 cm.

De meting moet herhaald worden, telkens als de eerste scheidsrechter dit nodig acht. Na elke herstelling, die de hoogte van het net kan beïnvloeden, moet de hoogte opnieuw gemeten worden.

Publiciteit is enkel op de horizontale witte band (boven en/of onder) van het net toegelaten, zonder afbreuk te doen aan de andere karakteristieken van het net zoals beschreven in de internationale spelregels.

De zijkanten van het net mogen geen houten stokken of andere materialen bevatten die de veiligheid van de spelers kunnen in het gedrang brengen.

De spankabels moeten afgeschermd worden om kwetsuren te voorkomen.

Het net wordt zijdelings aangespannen met spantouwen, die aan de palen worden bevestigd.

Indien men een net wil gebruiken dat afwijkt van bovenstaande bepalingen, moet een goedkeuring aangevraagd worden aan de homologatieverantwoordelijke.

### **2.6.2. DE ZIJBANDEN.**

Verticaal boven iedere zijlijn, zijn er twee witte banden van 5 cm breed en 1 m lang aan het net vastgehecht. Ze worden beschouwd als deel uitmakend van het net. (Ref. Intern. Spelregels)

Opmerking: De zijbanden mogen niet door het net geweven worden, zij moeten verplaatsbaar zijn.

### **2.6.3. DE ANTENNES.**

Twee antennes zijn bevestigd aan de buitenkant van iedere zijband en geplaatst aan de tegenover elkaar gelegen kanten van het net, aan de zijde van spelerspositie 4.

Ze worden beschouwd als deel van het net en zij begrenzen op de zijkanten de doorgangsruijnte. (Ref. Intern. Spelregels)



Het scheidsrechtersplatform moet zodanig ontworpen zijn, dat de scheidsrechter de wedstrijd rechtstaand kan leiden. Tevens moet de mogelijkheid om te zitten voorzien zijn.

Het staanvlak van een vast scheidsrechtersplatform moet voldoende groot zijn: ca. 60 cm breed en 90 cm lang. Het staanvlak van een verstelbaar scheidsrechtersplatform moet ca. 50 cm breed en 70 cm lang.

Het staanvlak moet op een veilige manier bereikbaar zijn.

Uit praktisch oogpunt is het aangewezen dat het scheidsrechtersplatform bovendien beschikt over een werkblad waarop documenten kunnen neergelegd worden.

Het scheidsrechtersplatform moet aan de volledige voorkant afgeschermd zijn met een rubberen bekleding of gelijkwaardig materiaal om kwetsuren te vermijden. Wieltjes vooraan of achteraan het platform moeten eveneens afgeschermd worden.

Opmerking: Indien men een scheidsrechtersplatform wil gebruiken dat afwijkt van bovenstaande bepalingen, moet een goedkeuring aangevraagd worden aan de homologatieverantwoordelijke.



### NORM OMSCHRIJVING

- Code A: Het scheidsrechtersplatform is in hoogte regelbaar.  
De optimale zichthoogte (50 cm boven het net) voor de scheidsrechter kan ingesteld worden.
- Code B: Vast scheidsrechtersplatform met mogelijkheid tot zitten.  
Het staanvlak bevindt zich op ca 1,35 m boven de grond.

### 2.8. KLEEDKAMER SPELERS. (Code 8)

Er moet steeds één kleedkamer per ploeg beschikbaar zijn.

De kleedkamers moeten in goede staat en proper zijn en voorzien van de nodige kleeerhangers. (Minimum 1 per speler vermeld op het wedstrijdblad)

De douches moeten in goede staat en proper zijn en beschikken over degelijk comfort (warm en koud water).

Bij voorkeur moeten er per ploeg afzonderlijke douches beschikbaar zijn.

De kleedkamer moet kunnen afgesloten worden. Indien de kleedkamer niet kan afgesloten worden, moeten er lockers beschikbaar zijn. Deze lockers hebben als min. afmetingen (hxbxd) 1,80 x 0,40 x 0,60 m.

### NORM OMSCHRIJVING

- Code A: Afzonderlijke kleedkamer met douches per ploeg
- Code B: Afzonderlijke kleedkamer per ploeg met gezamenlijke douches.

### 2.9. KLEEDKAMERS SCHEIDSRECHTERS. (Code 9)

Een afzonderlijke kleedkamer, die kan afgesloten worden, moet ter beschikking staan van de scheidsrechter(s).

Indien de kleedkamer niet kan afgesloten worden, moeten er lockers beschikbaar zijn. Deze lockers hebben als min. afmetingen (hxbxd) 1,80 x 0,40 x 0,60 m. en bevinden zich bij voorkeur in de kleedkamer.

De kleedkamer moet in goede staat en proper zijn en voorzien van voldoende kleeerhangers, stoelen en lavabo, tenminste één kleeerhanger en één stoel per scheidsrechter.

Een kleedkamer is geen berghok en er wordt aanbevolen de kleedkamer te voorzien van een douche met warm en koud water.

#### NORM OMSCHRIJVING

Code A: Kleedkamer met douche.

Code B: Kleedkamer met enkel lavabo.

### 2.10. E.H.B.O. -VERBANDKOFFER. (Code 10)

#### NORM OMSCHRIJVING

Code A: Tijdens de ganse duur van de wedstrijd is een hulpdienst (bvb Rode Kruis) aanwezig.

Code B: EHBO-lokaal is aanwezig en ter beschikking.

Code C: Geen EHBO-lokaal aanwezig: de EHBO-koffer is verplicht aanwezig in de zaal.

Opmerking: De aanwezigheid van een defibrillator is aanbevolen

Het E.H.B.O. lokaal dient aan de volgende minimumeisen te voldoen:

- Gelegen in het sportcomplex en in de onmiddellijke omgeving van het speelveld.
- Het EHBO-lokaal is voldoende ruim en bevat naast warm stromend water, een draagbed, massagetafel, voldoende verbandmateriaal, medische hulpmiddelen en een instructiekaart
- Het EHBO-materiaal wordt geregeld gecontroleerd, vernieuwd en aangevuld.
- Het lokaal moet gevrijwaard zijn tegen elke schadelijke invloed, moet goed verlucht, goed verlicht en voldoende verwarmd kunnen worden.
- De door ongeval of ongesteldheid getroffen personen moeten naar dat lokaal kunnen gebracht worden met alle nodige voorzorg en er kunnen rusten in comfortabele voorwaarden.

Indien op het homologatiebewijs vermeld staat dat er een EHBO-lokaal aanwezig is dient aan de volgende voorwaarden voldaan:

- Het lokaal is op elk ogenblik toegankelijk voor de ganse duur van de wedstrijd, inbegrepen de opwarming.
- Het lokaal wordt enkel en alleen gebruikt als EHBO-lokaal.
- In de sporthal is duidelijk vermeld waar het EHBO-lokaal zich bevindt.

De inhoud van de EHBO-kast/koffer dient men regelmatig te controleren om aan te vullen wat gebruikt werd en om na te gaan of bepaalde producten niet vervallen zijn!

Het is niet voldoende om een EHBO-kast/koffer in de sportzaal te hebben, maar men moet het aanwezige materiaal en de producten ook op een verantwoorde manier kunnen gebruiken.

Op de binnenzijde van het deksel van de koffer/binnenzijde deur kast moet een inventaris aanwezig zijn en een blad waarop genoteerd kan worden wat verbruikt werd, zodat diegene die verantwoordelijk is voor de koffer gemakkelijk kan bijhouden wat dient vervangen en/of bijgevuld te worden.

Op de buitenzijde van deze kast/koffer moeten eveneens duidelijk leesbaar vermeld worden:

- Het telefoonnummer van een gemakkelijk te bereiken dokter
- Het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde ziekenhuis
- Het internationaal noodnummer

Indien er gelijktijdig meerdere wedstrijden gespeeld worden, volstaat het dat er 1 EHBO-kofferaanwezig is in de zaal. Indien er op dezelfde locatie meerdere zalen zijn, moet er per zaal een EHBO-koffer aanwezig zijn.

Voorbeeld inhoud van de EHBO-kast of EHBO-koffer: zie bijlage

## 2.11. DE TEMPERATUUR. (Code 11)

### NORM OMSCHRIJVING

Code A: Temperatuur tussen de 16 en 25 graden Celsius

Code B: Temperatuur tussen de 10 en 25 graden Celsius

De minimale temperatuur mag niet beneden de 10 graden Celsius liggen.

De temperatuur wordt gemeten aan het net aan de kant van de eerste scheidsrechter.

De manier van verwarmen of koelen wordt niet gespecificeerd.

## 2.12. DE OPWARMINGSRUIMTE (Code 12)

De opwarmingsruimtes (3x3m) bevinden zich aan de kant van de reservebank buiten de vrije zone in de hoeken van de speelruimte waar zij het zicht van de toeschouwers niet belemmeren

Alternatieve optie: achter de reservebanken als de tribune minstens 2,50 m boven het speellooppervlak begint

Afwijkingen worden vermeld in het ontmoetings- of bekerreglement.

### NORM OMSCHRIJVING

Code A: Opwarmingsruimte ongeveer 3 x 3 m en afgebakend

Code B: Opwarmingsruimte niet afgebakend – beperkte ruimte

Code C: Geen opwarmingsruimte mogelijk.



## **2.13. BIJKOMENDE ONDERRICHTINGEN**

### **2.13.1. VLAGGEN VOOR DE LIJNRECHTERS.**

De lijnrechters vervullen hun functies door gebruik te maken van vlaggetjes met een grootte van 30 cm x 30 cm, oranje van kleur en bevestigd aan een stok van 50 cm lengte en 1,5 cm doormeter. (Ref. Intern. Spelregels)

Opmerking: De scheidsrechterscommissie kan, wanneer zij dit nodig acht, lijnrechters aanduiden.

### **2.13.2. RECLAMEBORDEN.**

De scheidsrechter ter plaatse heeft het recht en de plicht de reclameborden te laten verwijderen indien zij gevaar opleveren voor de spelers.

Reclameborden aan de zijde van de reservebanken moeten een opening van minimum 1 m hebben tussen de 3-meterlijn en achterlijn om de liberovervangingen correct te laten verlopen

### **2.13.3. DE WEDSTRIJDBALLEN.**

Op alle officiële ontmoetingen dient er opgewarmd en gespeeld te worden met volleyballen die volledig éénvormig zijn en die voldoen aan de Internationale Volleybalspelregels en aan het provinciaal reglement.

De ballen gebruikt bij een officiële wedstrijd moeten gelijkvormig zijn voor wat betreft merk, type, omtrek, gewicht en spanning.

Een degelijk functionerende manometer moet ter beschikking van de scheidsrechter gesteld worden, zodat steeds de juiste spanning van de bal kan gecontroleerd worden.

### **2.13.4 HET SCOREBORD.**

Het scorebord is een informatiebord ten behoeve van de officiële en in het bijzonder voor het publiek. Het moet zodanig geplaatst worden, dat het goed zicht- en leesbaar is voor de eerste en tweede scheidsrechter en de markeerders.

Het scorebord moet in twee delen verdeeld zijn en duidelijk de behaalde punten van elke ploeg en het aantal gewonnen sets aangeven.

Het elektronische scorebord geniet, indien aanwezig, de voorkeur.

### **2.13.5. DE NUMMERPLAATJES. (voor spelerswissels)**

Indien vereist volgens het ontmoetingsreglement moeten twee stellen afzonderlijke nummerplaatjes, aan beide zijden genummerd, aanwezig zijn en ter beschikking liggen van beide coaches.

AANBEVELING: Model tafeltennispalet, met aan beide zijden het nummer, in een lichte kleur, op een donkere achtergrond of in een donkere kleur op een lichte achtergrond.

## **2.14. BOETEN BETREFFENDE HOMOLOGATIE EN MATERIALEN.**

Inbreuken op de homologatieregels worden bestraft met de voorziene boete. (Zie ontmoetingsreglement)

## **2.15. WEDSTRIJDTAFEL VOOR OFFICIALS**











Er moet een voldoende grote tafel en stoelen voorzien worden voor 2 markeerders en eventuele bediener van het scorebord



BIJLAGEN

Bijlage 1: VERSCHILLENDE ZAALTYPES

VERSCHILLENDE ZAALTYPES

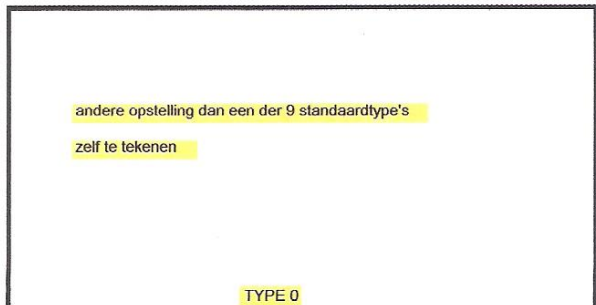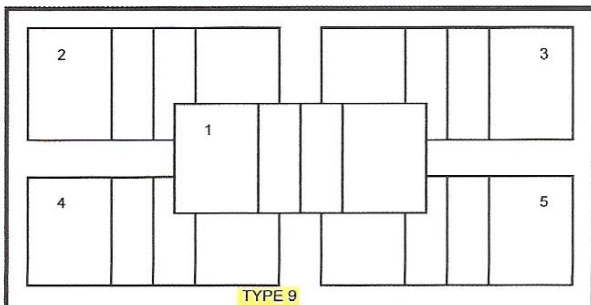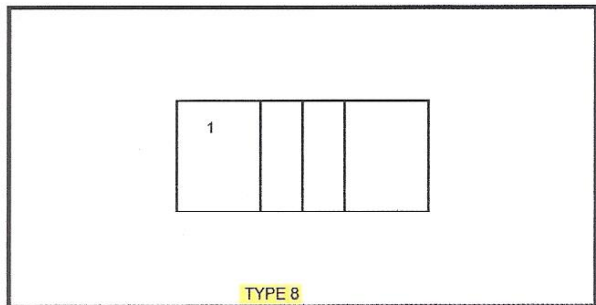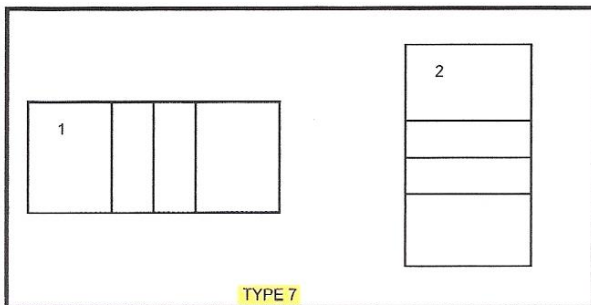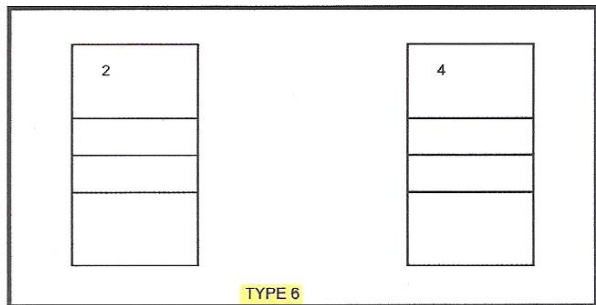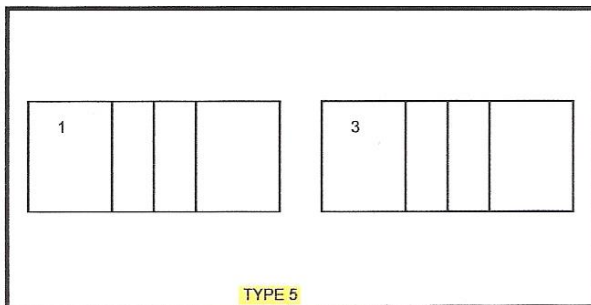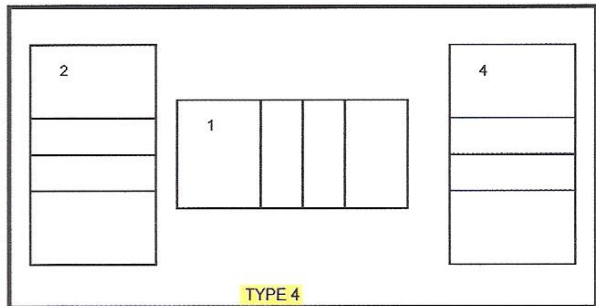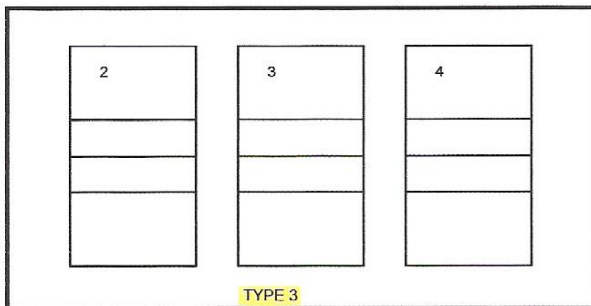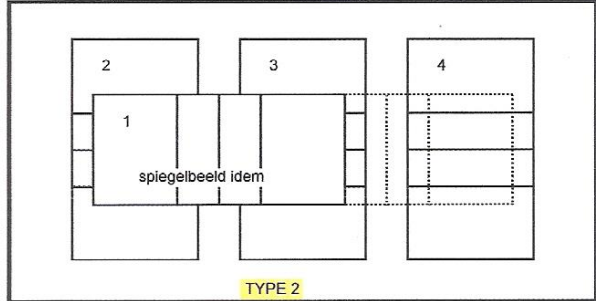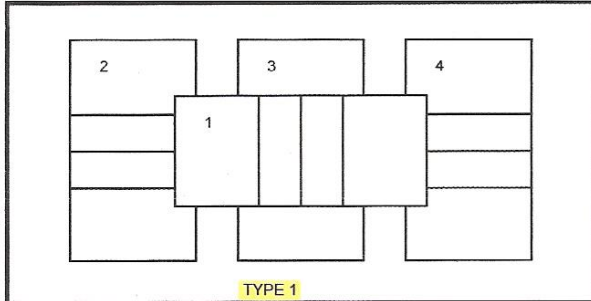

## Bijlage 2a: LEGENDE VAN DE CODES

### LEGENDE VAN DE CODES

**Code 1 Vrije zone rond het speeloppervlak :**

- A : 5 m naast zijlijn en 6,5 m achter achterlijn
- B : min. 3 m naast zijlijn en 5 m achter achterlijn
- C : min. 3 m naast zijlijn en achter achterlijn
- D : min. 2 m naast zijlijn en achter achterlijn
- E : min. 1,5 m naast zijlijn en achter achterlijn
- F : min. 1 m naast zijlijn en achter achterlijn

**Code 2 Hoogte boven het terrein EN de vrije ruimte :**

- A : min. 9 m
- B : min. 7 m
- C : min. 6,50 m
- D : min. 6,0 m

**Code 3 Verlichting boven het terrein EN de vrije ruimte :**

- A : min. 1000 lux
- B : min. 750 lux
- C : min. 500 lux
- D : min. 400 lux
- E : min. 300 lux
- F : min. 250 lux

**Code 4 Vloerbedekking :**

- A : harde ondergrond met schokabsorberende vloerconstructie
- B : harde ondergrond met bekleding zonder schokabsorberend vermogen

**Code 5 Kleur van het speelveld en de lijnen :**

- A : speelveld andere kleur dan vrije zone (geen andere lijnen)
- B : speelveld andere kleur dan vrije zone (andere lijnen aanwezig)
- C : afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren
- D : afbakeningslijnen die samenvallen met lijnen andere sporten (blokken lijn)

**Code 6 Palen ter bevestiging van het net**

- A : Palen in hoogte regelbaar (telescopisch) met netbevestiging bovenaan.
- B : Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten.

**Code 7 Scheidsrechtersplatform :**

- A : Het scheidsrechtersplatform is in hoogte regelbaar.
- B : Vast scheidsrechtersplatform

**Code 8 Kleedkamer van de spelers / speelsters :**

- A : afzonderlijke kleedkamer per ploeg, met douches
- B : afzonderlijke kleedkamer per ploeg, met gezamenlijke douches

**Code 9 Kleedkamer van de scheidsrechters :**

- A : met douche
- B : met enkel lavabo
- C : zonder wasgelegenheid

**Code 10 E.H.B.O.**

- A : Hulpdiensten aanwezig
- B : aanwezigheid van een EHBO-lokaal
- C : aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig in de zaal

**Code 11 Verwarming in de zaal:**

- A : Minimum 16°C
- B : Minimum 10°C

**Code 12 Opwarmingsruimte**

- A : opwarmingsruimte ongeveer 3 x 3 m en afgebakend.
- B : opwarmingsruimte niet afgebakend - beperkte ruimte.
- C : geen opwarmingsruimte mogelijk

**Bijlage 2b: VEREISTE CODES**

Reeks	Codes											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	VRIJE ZONE	HOOGTE ZAAL	VERLICHTING	SPEELVLOER	LIJNEN & KLEUR	PALEN	SCHIEDSRECHTERSPLATFORM	KLEEDKAMERS SPELERS	KLEEDKAMER SR	EHBO	VERWARMING	OPWARMINGZONE
Promo 1 H + D - Promo 2 H	E	C	E	B	C	B	B	B	B	C	A	C
Promo 2 D - Promo 3 H + D - Gewestelijke Reeksen Jeugd U19 + U17 + U15	F	D	E	B	D	B	B	B	B	C	A	C

## Voorbeeld inhoud verbandkoffer.

### De verbanddoos is verplicht aanwezig in de zaal.

Dit formulier dient op de binnenzijde van het deksel van de koffer aangebracht te worden.  
Op de buitenzijde van deze koffer moet duidelijk leesbaar vermeld worden:

- het telefoonnummer van een gemakkelijk te bereiken dokter
- het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde ziekenhuis
- het internationaal noodnummer

#### **Speciaal voor sportclubs**

- 4x Instant coldpack 12 x 22 cm
- 3x Zwaluwstaartjes (hechtstrips) 3 x 75 mm a 5 stuks
- 3x Snelverband gerold 6 x 8 cm
- 2x Snelverband gerold 8 x 10 cm
- 1x Snelverband gerold 10 x 12 cm
- 4x Mitella katoen
- 2x Reddingsdeken goud/zilver
- 2x Scansport tape 3.8 cm x 10 m
- 1x Assortiment (wond)pleisters a 30 st.
- 3x Vinyl handschoenen per paar verpakt
- 1x Wondsnelverband 6 x 8 cm plat model

#### **Algemene inhoud**

- 2x Drukverband (Ideaal windsel) 8 cm x 5 m
- 1x Zwachtel (Elastisch hydrofiel) 6 cm x 4 m
- 1x Zwachtel (Elastisch hydrofiel) 8 cm x 4 m
- 1x Gaasjes steriel 1/16 cm a 16 stuks
- 1x Gaasjes 10 x 10 cm a 10 stuks
- 2x Verbandwatten 10 gram ZZ
- 1x Splinterpincet RVS trommel 8 cm
- 2x Veiligheidsspelden a 3 stuks
- 1x Lister-verbandschaar RVS 14 cm
- 1x Safe Kiss beademingsdoekje

het telefoonnummer van een gemakkelijk te bereiken dokter

het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde ziekenhuis

**het internationaal noodnummer**

De inhoud van de verbandkoffer dient zowel wat inhoud als vervaldatum der producten minimum om de 3 maanden gecontroleerd en aangepast.

Datum laatste controle verbandkoffer:

Kontrole uitgevoerd door:

## Bijlage 4: PROCEDURE TOEGANKELIJKHEID CAFETARIA – SPORTHAL

LOGO	<b>Sporthal:</b>	
<b>Club:</b>	<b>Stamnr</b>	<b>Adres:</b>
<b>Naam Club</b>		

### PROCEDURE TOEGANKELIJKHEID CAFETARIA / SPORTHAL

Deze procedure is een verduidelijking van art 1.9 van het homologatiereglement welke tijdens de wedstrijden bepaalde beperkingen oplegt.

Indien er een rechtstreekse toegang tussen de cafetaria en de sportvloer mogelijk is, moeten de volgende regels toegepast worden.  
**Deze regels vervallen indien alle doorgangen tussen de cafetaria en de sportvloer volledig afgesloten worden tijdens de wedstrijden.**

- 1- Aan de beide zijden van de doorgang van cafetaria naar sportvloer dient op 1,7m hoogte langs de zijde van de cafetaria en ter grootte van een A3 formaat volgende bladvullende tekst aangebracht:

<b>Naam provincie</b>
<b>Provinciaal homologatiereglement art. 1.9</b>
<b>Het is verboden tijdens het verloop van de wedstrijden alcoholische dranken en/of dranken in glas mee te nemen in de speelruimte, tribunes en staanplaatsen.</b>

- 2- Tijdens het verloop van de wedstrijd dient de doorgang fysiek afgebakend te worden, door een afneembare rood/witte kunststof ketting. Deze ketting bakent het gedeelte cafetaria en sporthal af.
- 3- Het is de thuisploeg (terreinafgevaardigde) die er spontaan op toeziet dat deze regels toegepast worden.
- 4- De scheidsrechter zal toezien of deze regels toegepast worden en zal ter plaatse de nodige maatregelen nemen bij overtredingen. Bij geen gevolgeving aan de onderrichtingen wordt de wedstrijd niet aangevangen, onderbroken of beëindigd.

De verantwoordelijke,

